




LA BASE LARGA DEL PREABUTMENT DELL'IMPIANTO DEVE ESSERE POSIZIONATA UNO O DUE MILLIMETRI APICALE ALLA GIUNZIONE AMELO-CEMENTIZIA DEL DENTE CONTRO LATERALE.

IN PRESENZA DI RECESSIONI SI DOVRÀ TENER CONTO DEL LIVELLO PIÙ APICALE DELLA FESTONATURA GENGIVALE DEL DENTE CONTROLATERALE O ADIACENTE.

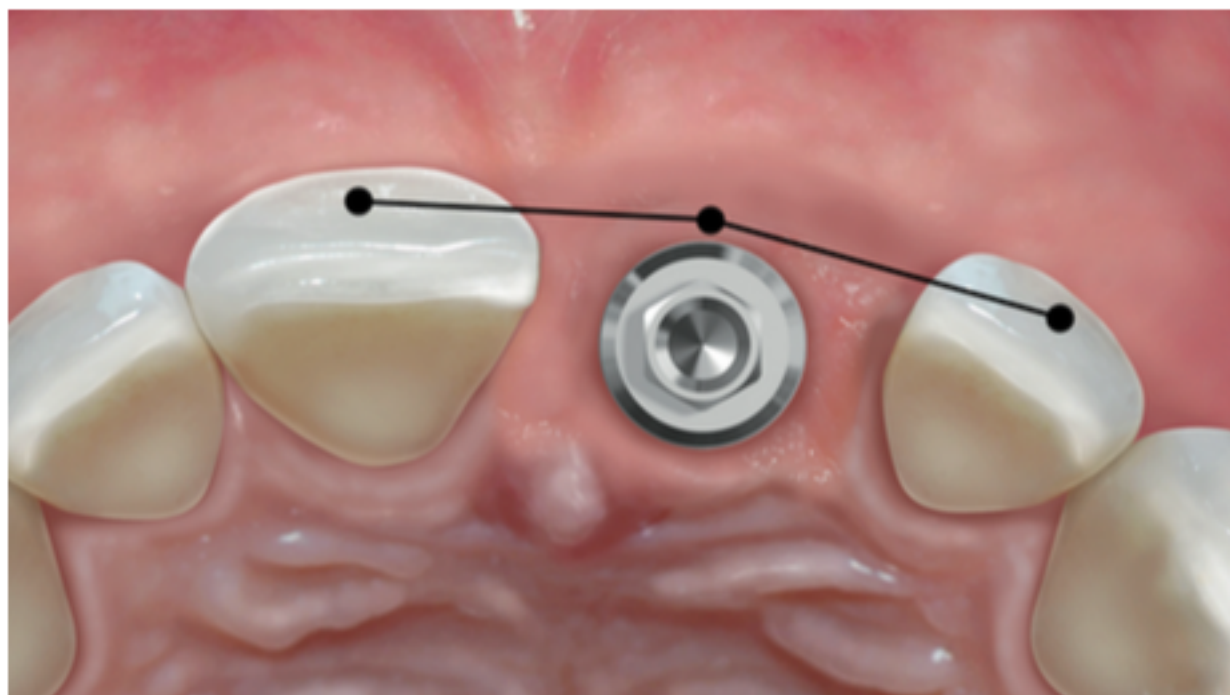

POSIZIONAMENTO IDEALE DELL'IMPIANTO
ASPETTO OCCLUSALE